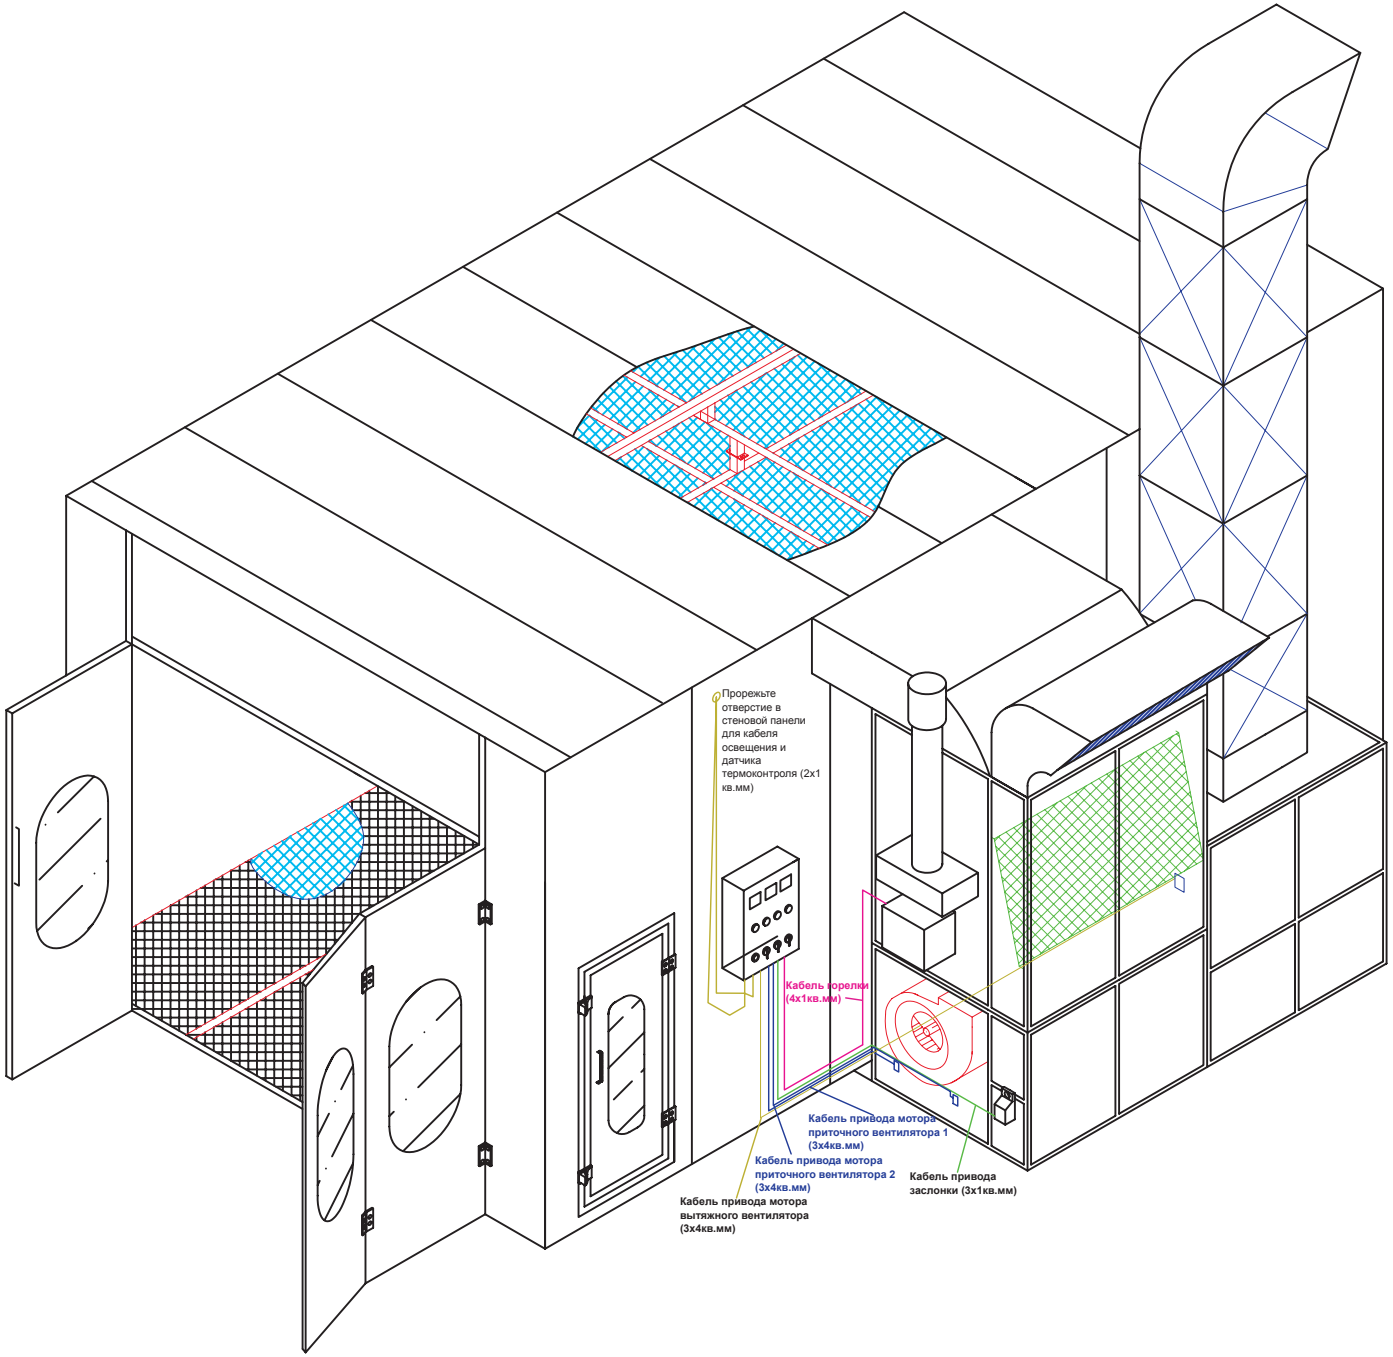
Прорежьте отверстие в стеновой панели для кабеля освещения и датчика термоконтроля (2х1 кв.мм)
Кабель горелки (4х1кв.мм)
Кабель привода мотора приточного вентилятора 1 (3х4кв.мм)
Кабель привода мотора приточного вентилятора 2 (3х4кв.мм)
Кабель привода заслонки (3х1кв.мм)
Кабель привода мотора вытяжного вентилятора (3х4кв.мм)